

事例：照明等設備更新の年間削減額のエビデンス

(対象設備の光熱費・燃料費の年間削減額のエビデンス)

申請者	株式会社ABC
-----	---------

		既存の設備・機器		更新する設備・機器		
設備・機器の名称		〇〇店照明器具		〇〇店照明器具		
〃 型番・品番		別添参照		別添参照		
消費電力・燃費 (単位)		別添参照	(w/h)	別添参照	(w/h)	※1
・電力の単価 (円/kwh) ・燃料費の単価 (円/リットル)		40	円/kwh	40	円/kwh	※2
年間	・消費電力量 ・燃料使用量	1,623.72	kwh	866.40	kwh	※3
	上記 (電力量・使用量) の計算方法	別添参照		別添参照		※4
年間の電気料金・燃料費 (円,小数点以下四捨五入)		64,949	円	34,656	円	※5
対象設備・機器の台数		1	/	1	/	※6
対象設備の年間電気料金・燃料費		64,949	円	34,656	円	※7
対象設備の光熱費・燃料費の年間削減額 (削減額が0円以下なら対象外)				30,293	円	※8

※8：申請書様式【更新・導入する設備・機器および光熱費・燃料費年間削減額の明細】→「光熱費・燃料費の年間削減額」へ記載

証明者 (メーカー、販売店、施工業者等)

( 証明日 )	( 名 称 ) 四角電気工事株式会社		※9
2024年 7月 1日	( 電話番号 ) 0000-00-0000	( 担当者 ) 商工太郎	

## (対象設備の光熱費・燃料費の年間削減額のエビデンス) について

1. 本書式は、飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業の申請において、  
【更新・導入する設備・機器および光熱費・燃料費年間削減額の明細】のエビデンスとなるものです。
2. 記載は、「**証明者（メーカー、販売店、施工業者等）**」に依頼してください。

## (証明者の方へ)

### 3. 注釈

#### ※1：比較できる単位当たりの性能と単位。

(例) 冷凍庫：100 (w/h)、エアコン：冷房100,暖房100 (w/h)、重機10 (リットル/日)、車両20 (km/リットル) など  
この書類が性能のエビデンスとなります。カタログなど仕様書等 (該当箇所をマーカーで示す) を合わせて提出ください。  
ただし、照明設備等の場合には、別紙に記載し、別紙「照明設備の明細 (既存・更新設備)」も合わせて提出ください。

#### ※2：申請者へ問い合わせ、確認できる直近の単価(エビデンス不要)。

- ・電力の単価 (円/kwh) → 「電気使用量のお知らせ」などの明細書で「請求額÷kwh」で算出した金額。
- ・燃料費の単価 (円/リットル) → 給油時に発行される納品書 (領収書) などで確認できる金額。
- ・単位は、(円/kwh) か (円/リットル) が選択可能。その他の場合は、直接入力ください。

#### ※3：年間の「消費電力量」「年間の燃料使用量」の算出方法

(例) 冷凍庫：100w/h×24h×365日 ※照明設備等の場合には、別紙と記載ください。

#### ※4：※3で算出した年間の「消費電力量」「年間の燃料使用量」で、単位は、kwh、リットル等。

※照明設備等の場合には、別紙「照明設備の明細 (既存・更新設備)」の合計の消費電力量を記載ください。

#### ※5：自動で算出

#### ※6：当事業で対象とする設備・機器の台数。

※LED更新など照明設備等については、図面を用い対象設備の型番・個数を図示してください。

#### ※7、※8：は自動で算出。

#### ※9：押印は不要。


別添：照明設備等の明細（既存設備）

※照明設備等専用

（申請者：株式会社ABC）

No.	設置場所	器具の品名	ランプ形名	台数	消費電力 (W)	点灯時間 (H)	稼働日数 (日)	年間使用 電気量 (kwh)
1	〇〇店1F 事務所	〇〇〇-〇〇〇-A A A	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - A A A	5	32.0	8	200	256.00
2	〇〇店1F 厨房	〇〇〇-〇〇〇-B B B	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - B B B	5	33.0	8	365	481.80
3	〇〇店1F フロア	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - ■ ■ ■	10	34.0	8	250	680.00
4	〇〇店2F フロア	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - ■ ■ ■	1	35.0	8	260	72.80
5	〇〇店3F 廊下	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - ■ ■ ■	1	32.0	8	260	66.56
6	〇〇店3F フロア	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - ■ ■ ■	1	32.0	8	260	66.56
7								0.00
8								0.00
9								0.00
10								0.00
11								0.00
12								0.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
※行が不足する場合は、 ↑ ↑ ↑ に行を挿入ご利用ください。								
				合計	23	エビデンスへ転記→		1,623.72

■ (既存設備) 照明設備更新の際に添付する図面のイメージ

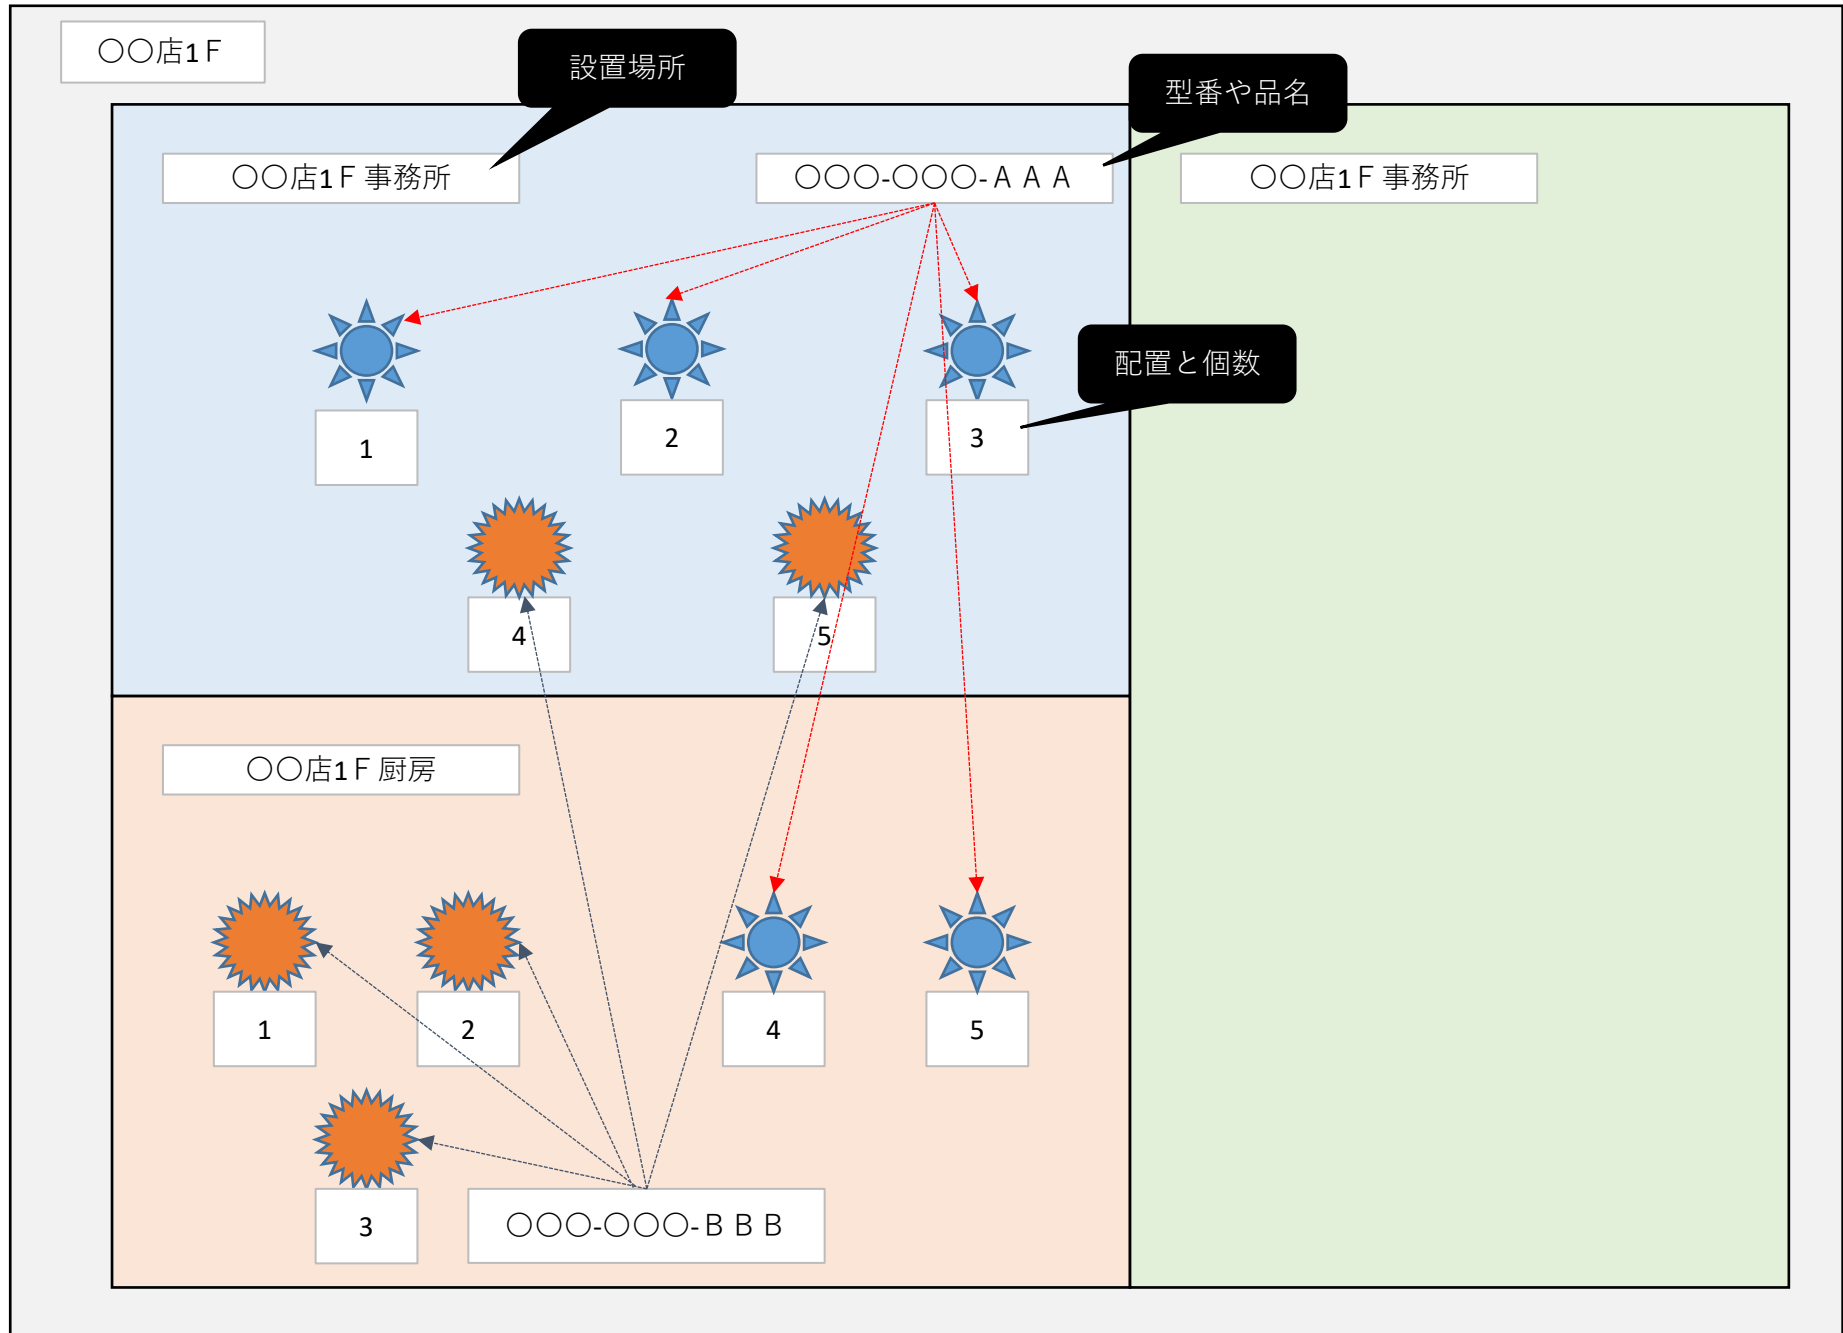

別添：照明設備等の明細（更新設備）

※照明設備等専用

（申請者：株式会社ABC）

No.	設置場所	器具の品名	ランプ形名	台数	消費電力 (W)	点灯時間 (H)	稼働日数 (日)	年間使用 電気量 (kw)
1	〇〇店1F 事務所	〇〇〇-〇〇〇-L 5 5	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - L 5 5	5	20.0	8	200	160.00
2	〇〇店1F 厨房	〇〇〇-〇〇〇-L 8 8	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - L 8 8	5	20.0	8	365	292.00
3	〇〇店1F フロア	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - ■ ■ ■	10	15.0	8	250	300.00
4	〇〇店2F フロア	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - ■ ■ ■	1	15.0	8	260	31.20
5	〇〇店3F 廊下	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - ■ ■ ■	1	20.0	8	260	41.60
6	〇〇店3F フロア	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇	■ ■ ■ - ■ ■ ■ - ■ ■ ■	1	20.0	8	260	41.60
7								0.00
8								0.00
9								0.00
10								0.00
11								0.00
12								0.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
※行が不足する場合は、 ↑ ↑ ↑ に行を挿入しご利用ください。								
				合計	23	エビデンスへ転記→		866.40

■ (更新設備) 照明設備更新の際に添付する図面のイメージ

